

## Q & A

**Q** 既設の非常用照明器具(蛍光灯)の光源をLED光源に交換できますか？

**A** 交換できません。  
非常用照明器具は認定品であり、適合ランプしか使用できません。指定された光源以外を使用した場合、故障や事故につながる可能性がありますので、絶対にしないでください。

器具ラベルの例

非常用照明器具	
消費電力40W ランプ FHF32 × 1	100-242V 50/60Hz (PSE) XX
入力電流OA	FHF32 × 1
<評定番号:OO>	FLR40S /36 × 1
OO株式会社	FLR40S × 1
	FL40S × 1



適合ランプ  
記載例

G13 口金



直管 LED ランプ

非常用照明器具 (一例)

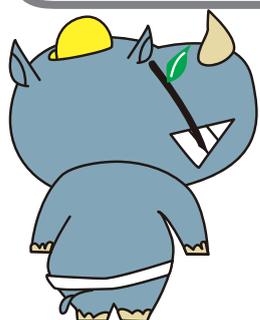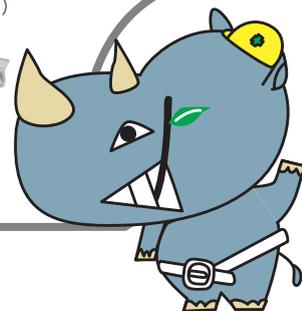

**Q** LED光源の非常用照明器具はありますか？

**A** 下記の日本工業規格に適合する LED 光源は使用することができます。

注) 国土交通大臣の認定を個別に取得した非常用照明器具は、上記の限りではありません。



『JIS C 8159-1(一般照明用Gx16t-5口金付直管LEDランプ-第1部:安全仕様):2013』に適合する直管LEDランプ



『JIS C 8154(一般照明用LEDモジュール:安全仕様):2015』に適合するLEDモジュール

■ 直管 LED ランプ



■ 電球形 LED ランプ

