

一般社団法人 日本照明工業会

JIL 5004:2021 (2022年版)

## 公共施設用照明器具

Luminaires for Public Building Lighting

## 改正追補

9ページ

箇条7（光学特性）の7.1（LED照明器具の最大器具取付間隔及び固有照明率）に、次の解説を追加する。

LED照明器具の最大器具取付間隔及び固有照明率は、表A.5による。

解説

照明器具の最大器具取付間隔（Smax）の定義は、次のとおり。

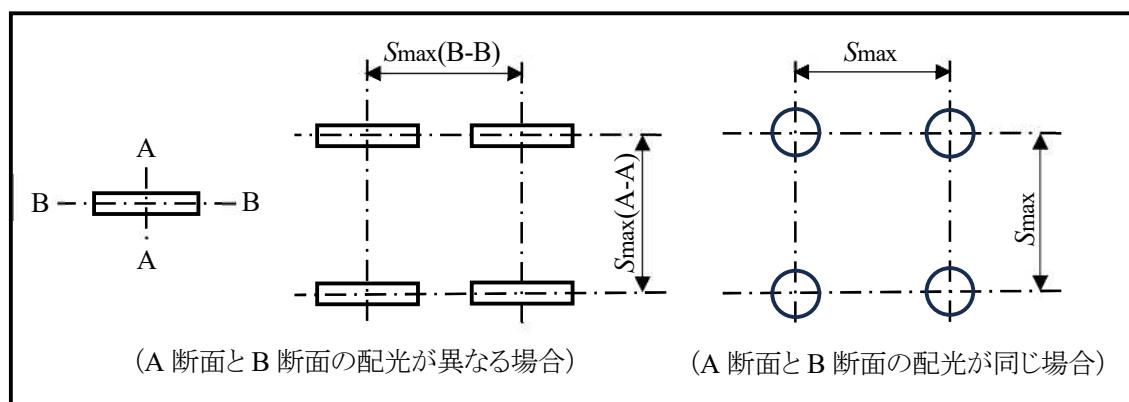
作業面をほぼ均一に照明するための照明器具の最大の取付間隔で、作業面における照明器具の直下の点から、照明器具の直下照度の1/2となる照度の点までの水平距離の2倍。

$$\text{最大器具取付間隔 } S_{\max} = 2 \times L / H$$

ここで、L : 照明器具の直下の点の照度から、1/2となる照度の点までの水平距離

H : 作業面から照明器具までの高さ

照明器具のA断面とB断面で配光が異なる場合は、A断面方向の最大器具取付間隔を“Smax(A-A)”とし、B断面方向の最大器具取付間隔を“Smax(B-B)”とする。



**表 A.5** (LED 照明器具の最大器具取付間隔及び固有照明率) の現記載の最大取付間隔を表す記号 “ $L_m$ ” を、 **JIS C 8030** (屋内照明器具の照明率表計算方法) の用語の定義に合わせ “ $S_{max}$ ” に変更し、 表記を “ $L_m$  (0-A)”, “ $L_m$  (0-B)” から “ $S_{max}$  (A-A)”, “ $S_{max}$  (B-B)” に変更する。

併せて、 **表 A.5** を添付別紙に置き換える。

改正前	改正後
最大器具取付間隔 [ $L_m$ ]	最大器具取付間隔 [ $S_{max}$ ]
$L_m$ (0-A) = ○○H $L_m$ (0-B) = ○○H	$S_{max}$ (A-A) = ○○H $S_{max}$ (B-B) = ○○H
$L_m$ = ○○H	$S_{max}$ = ○○H

---

一般社団法人 日本照明工業会規格 JIL 5004 「公共施設用照明器具」 制 定：1992年5月27日 改 正：2021年12月1日 改正追補：2023年11月10日 審議機関：公共施設用照明器具標準委員会（委員長 小野 隆） 立案機関：公共施設用照明器具小委員会（主査 大石 崇文）	発行日 2023年11月10日 発 行 一般社団法人 日本照明工業会 東京都台東区台東4-11-4 (三井住友銀行御徒町ビル8F) 電話 (03) 6803-0501 <b>禁 無断複写、転載</b>
---	---

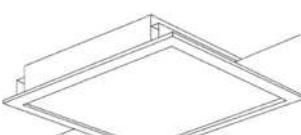
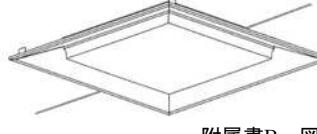
---




## 別紙

表A.5—LED照明器具の最大器具取付間隔及び固有照明率

照明器具形式	最大器具 取付間隔 (S <sub>max</sub> ) 室指数	反射率 (%)	天井	70			50		30	0	
			壁	70	50	30	50	30	30	0	
			床	10			10		10	10	
LRS3-2-15	$S_{max}(A-A) = 1.20H$ $S_{max}(B-B) = 1.20H$	0.60	J	0.53	<b>0.41</b>	0.33	0.40	0.33	0.32	0.27	
LRS3-2-30		0.80	I	0.62	<b>0.50</b>	0.43	0.49	0.42	0.42	0.36	
LRS3-4-23		1.00	H	0.70	<b>0.59</b>	0.51	0.57	0.50	0.50	0.44	
LRS3-4-30		1.25	G	0.76	<b>0.66</b>	0.58	0.64	0.58	0.57	0.51	
LRS3-4-37		1.50	F	0.80	<b>0.71</b>	0.65	0.70	0.64	0.63	0.57	
LRS3-4-48		2.00	E	0.86	<b>0.78</b>	0.73	0.77	0.72	0.71	0.65	
LRS3-4-65		2.50	D	0.89	<b>0.83</b>	0.79	0.81	0.78	0.76	0.70	
附属書B-図B.1		3.00	C	0.93	<b>0.87</b>	0.82	0.85	0.81	0.80	0.74	
附属書B-図B.1		4.00	B	0.96	<b>0.92</b>	0.88	0.89	0.86	0.85	0.80	
附属書B-図B.1		5.00	A	0.97	<b>0.94</b>	0.92	0.92	0.89	0.88	0.83	
LRS3CC-4-23	$S_{max}(A-A) = 1.25H$ $S_{max}(B-B) = 1.20H$	0.60	J	0.50	<b>0.39</b>	0.32	0.38	0.31	0.31	0.25	
LRS3CC-4-30		0.80	I	0.59	<b>0.49</b>	0.41	0.47	0.40	0.39	0.34	
LRS3CC-4-37		1.00	H	0.65	<b>0.56</b>	0.48	0.54	0.47	0.46	0.41	
LRS3CC-4-48		1.25	G	0.71	<b>0.62</b>	0.55	0.60	0.54	0.53	0.48	
LRS3CC-4-65		1.50	F	0.75	<b>0.67</b>	0.60	0.64	0.58	0.57	0.53	
附属書B-図B.2		2.00	E	0.80	<b>0.74</b>	0.68	0.71	0.66	0.64	0.61	
附属書B-図B.2		2.50	D	0.84	<b>0.77</b>	0.73	0.76	0.71	0.69	0.66	
附属書B-図B.2		3.00	C	0.86	<b>0.81</b>	0.76	0.78	0.75	0.73	0.70	
附属書B-図B.2		4.00	B	0.90	<b>0.85</b>	0.81	0.83	0.79	0.77	0.75	
附属書B-図B.2		5.00	A	0.92	<b>0.88</b>	0.85	0.85	0.82	0.80	0.79	
LRS3CG1A-4-25	$S_{max}(A-A) = 1.15H$ $S_{max}(B-B) = 1.15H$	0.60	J	0.56	<b>0.46</b>	0.39	0.45	0.38	0.38	0.34	
LRS3CG1A-4-31		0.80	I	0.64	<b>0.55</b>	0.48	0.54	0.47	0.47	0.42	
LRS3CG1A-4-41		1.00	H	0.71	<b>0.62</b>	0.56	0.60	0.55	0.55	0.50	
附属書B-図B.3		1.25	G	0.77	<b>0.70</b>	0.63	0.68	0.62	0.62	0.58	
附属書B-図B.3		1.50	F	0.80	<b>0.74</b>	0.68	0.72	0.67	0.66	0.63	
附属書B-図B.3		2.00	E	0.86	<b>0.79</b>	0.75	0.77	0.74	0.73	0.70	
附属書B-図B.3		2.50	D	0.89	<b>0.84</b>	0.80	0.82	0.78	0.77	0.76	
附属書B-図B.3		3.00	C	0.91	<b>0.87</b>	0.83	0.85	0.81	0.80	0.79	
附属書B-図B.3		4.00	B	0.94	<b>0.91</b>	0.87	0.88	0.86	0.84	0.83	
附属書B-図B.3		5.00	A	0.95	<b>0.93</b>	0.90	0.91	0.89	0.87	0.86	
LRS3SA20-4-47	$S_{max}(A-A) = 1.21H$ $S_{max}(B-B) = 1.21H$	0.60	J	0.52	<b>0.41</b>	0.34	0.40	0.34	0.34	0.30	
LRS3SA20-4-66		0.80	I	0.61	<b>0.52</b>	0.45	0.51	0.44	0.44	0.41	
附属書B-図B.4		1.00	H	0.68	<b>0.59</b>	0.53	0.57	0.52	0.51	0.49	
附属書B-図B.4		1.25	G	0.74	<b>0.66</b>	0.59	0.64	0.58	0.57	0.56	
附属書B-図B.4		1.50	F	0.77	<b>0.71</b>	0.65	0.69	0.64	0.62	0.61	
附属書B-図B.4		2.00	E	0.82	<b>0.76</b>	0.72	0.75	0.71	0.70	0.69	
附属書B-図B.4		2.50	D	0.86	<b>0.81</b>	0.76	0.79	0.76	0.74	0.73	
附属書B-図B.4		3.00	C	0.88	<b>0.84</b>	0.80	0.82	0.78	0.77	0.76	
附属書B-図B.4		4.00	B	0.91	<b>0.88</b>	0.84	0.85	0.83	0.81	0.80	
附属書B-図B.4		5.00	A	0.93	<b>0.90</b>	0.87	0.88	0.88	0.84	0.83	
LRS3MP/RP-4-46	$S_{max}(A-A) = 1.20H$ $S_{max}(B-B) = 1.20H$	0.60	J	0.51	<b>0.39</b>	0.33	0.38	0.32	0.32	0.27	
LRS3MP/RP-4-62		0.80	I	0.60	<b>0.50</b>	0.43	0.49	0.42	0.41	0.37	
附属書B-図B.5		1.00	H	0.66	<b>0.57</b>	0.50	0.56	0.50	0.49	0.44	
附属書B-図B.5		1.25	G	0.72	<b>0.64</b>	0.57	0.62	0.57	0.56	0.51	
附属書B-図B.5		1.50	F	0.76	<b>0.69</b>	0.62	0.67	0.61	0.60	0.57	
附属書B-図B.5		2.00	E	0.81	<b>0.76</b>	0.70	0.74	0.69	0.68	0.65	
附属書B-図B.5		2.50	D	0.85	<b>0.79</b>	0.76	0.77	0.74	0.73	0.70	
附属書B-図B.5		3.00	C	0.87	<b>0.83</b>	0.78	0.80	0.77	0.76	0.74	
附属書B-図B.5		4.00	B	0.90	<b>0.87</b>	0.83	0.84	0.82	0.80	0.79	
附属書B-図B.5		5.00	A	0.92	<b>0.89</b>	0.86	0.87	0.85	0.83	0.82	






照明器具形式	最大器具取付間隔 (S <sub>max</sub> )	反射率 (%) 室指数	天井	70			50		30	0	
			壁	70	50	30	50	30	30	0	
			床	10			10		10	0	
LRS6-2-15	$S_{max}(A-A) = 1.20H$ $S_{max}(B-B) = 1.20H$	0.60	J	0.55	<b>0.43</b>	0.36	0.42	0.35	0.35	0.28	
LRS6-2-30		0.80	I	0.65	<b>0.54</b>	0.46	0.53	0.46	0.45	0.37	
LRS6-4-23		1.00	H	0.72	<b>0.62</b>	0.54	0.60	0.54	0.53	0.45	
LRS6-4-30		1.25	G	0.78	<b>0.69</b>	0.62	0.67	0.61	0.60	0.53	
LRS6-4-37		1.50	F	0.82	<b>0.74</b>	0.67	0.72	0.66	0.65	0.58	
LRS6-4-48		2.00	E	0.88	<b>0.81</b>	0.76	0.79	0.74	0.73	0.66	
LRS6-4-65		2.50	D	0.91	<b>0.86</b>	0.81	0.84	0.79	0.78	0.71	
附属書B-図B.6		3.00	C	0.94	<b>0.89</b>	0.85	0.87	0.83	0.82	0.75	
附属書B-図B.6		4.00	B	0.97	<b>0.93</b>	0.90	0.91	0.88	0.86	0.80	
附属書B-図B.6		5.00	A	0.99	<b>0.96</b>	0.93	0.94	0.91	0.89	0.84	
LRS6CG1A-4-25	$S_{max}(A-A) = 1.15H$ $S_{max}(B-B) = 1.15H$	0.60	J	0.57	<b>0.46</b>	0.40	0.45	0.39	0.39	0.35	
LRS6CG1A-4-31		0.80	I	0.65	<b>0.56</b>	0.49	0.54	0.48	0.48	0.43	
LRS6CG1A-4-41		1.00	H	0.72	<b>0.63</b>	0.57	0.61	0.56	0.55	0.51	
附属書B-図B.7		1.25	G	0.77	<b>0.70</b>	0.64	0.69	0.63	0.63	0.60	
附属書B-図B.7		1.50	F	0.81	<b>0.75</b>	0.69	0.73	0.68	0.67	0.64	
附属書B-図B.7		2.00	E	0.86	<b>0.80</b>	0.76	0.78	0.75	0.74	0.71	
附属書B-図B.7		2.50	D	0.89	<b>0.85</b>	0.80	0.83	0.79	0.78	0.77	
附属書B-図B.7		3.00	C	0.91	<b>0.87</b>	0.84	0.85	0.82	0.81	0.80	
附属書B-図B.7		4.00	B	0.94	<b>0.91</b>	0.88	0.89	0.86	0.85	0.84	
附属書B-図B.7		5.00	A	0.95	<b>0.93</b>	0.91	0.91	0.89	0.87	0.86	
LRS6SA20-4-21	$S_{max}(A-A) = 1.14H$ $S_{max}(B-B) = 1.14H$	0.60	J	0.51	<b>0.40</b>	0.34	0.39	0.33	0.33	0.30	
LRS6SA20-4-28		0.80	I	0.61	<b>0.51</b>	0.44	0.50	0.44	0.43	0.40	
LRS6SA20-4-45		1.00	H	0.68	<b>0.58</b>	0.52	0.57	0.51	0.51	0.48	
LRS6SA20-4-60		1.25	G	0.74	<b>0.65</b>	0.59	0.63	0.58	0.57	0.55	
附属書B-図B.8		1.50	F	0.77	<b>0.70</b>	0.64	0.68	0.63	0.62	0.61	
附属書B-図B.8		2.00	E	0.82	<b>0.76</b>	0.72	0.75	0.70	0.69	0.68	
附属書B-図B.8		2.50	D	0.85	<b>0.80</b>	0.76	0.78	0.75	0.74	0.73	
附属書B-図B.8		3.00	C	0.88	<b>0.83</b>	0.79	0.81	0.78	0.76	0.75	
附属書B-図B.8		4.00	B	0.91	<b>0.87</b>	0.84	0.85	0.82	0.81	0.80	
附属書B-図B.8		5.00	A	0.93	<b>0.90</b>	0.87	0.87	0.85	0.83	0.82	
LRS7-4-48	$S_{max}(A-A) = 1.20H$ $S_{max}(B-B) = 1.20H$	0.60	J	0.52	<b>0.41</b>	0.34	0.40	0.34	0.33	0.28	
LRS7-4-65		0.80	I	0.61	<b>0.52</b>	0.44	0.50	0.44	0.43	0.38	
附属書B-図B.9		1.00	H	0.67	<b>0.58</b>	0.51	0.57	0.51	0.50	0.45	
附属書B-図B.9		1.25	G	0.74	<b>0.65</b>	0.58	0.63	0.57	0.57	0.52	
附属書B-図B.9		1.50	F	0.77	<b>0.69</b>	0.63	0.67	0.62	0.61	0.57	
附属書B-図B.9		2.00	E	0.83	<b>0.76</b>	0.71	0.75	0.70	0.69	0.66	
附属書B-図B.9		2.50	D	0.86	<b>0.80</b>	0.76	0.78	0.75	0.74	0.71	
附属書B-図B.9		3.00	C	0.89	<b>0.84</b>	0.79	0.82	0.78	0.76	0.75	
附属書B-図B.9		4.00	B	0.92	<b>0.88</b>	0.85	0.86	0.83	0.81	0.80	
附属書B-図B.9		5.00	A	0.94	<b>0.91</b>	0.88	0.89	0.86	0.84	0.83	
LRS10MP/RP-4-21	$S_{max}(A-A) = 1.20H$ $S_{max}(B-B) = 1.20H$	0.60	J	0.50	<b>0.38</b>	0.32	0.38	0.31	0.31	0.27	
LRS10MP/RP-4-27		0.80	I	0.59	<b>0.49</b>	0.41	0.48	0.41	0.40	0.37	
LRS10MP/RP-4-44		1.00	H	0.65	<b>0.56</b>	0.49	0.55	0.48	0.47	0.44	
LRS10MP/RP-4-58		1.25	G	0.71	<b>0.62</b>	0.56	0.61	0.55	0.54	0.52	
附属書B-図B.11		1.50	F	0.76	<b>0.67</b>	0.61	0.65	0.60	0.59	0.57	
附属書B-図B.11		2.00	E	0.80	<b>0.75</b>	0.69	0.72	0.68	0.66	0.65	
附属書B-図B.11		2.50	D	0.84	<b>0.78</b>	0.74	0.76	0.73	0.71	0.70	
附属書B-図B.11		3.00	C	0.87	<b>0.82</b>	0.77	0.79	0.76	0.75	0.74	
附属書B-図B.11		4.00	B	0.90	<b>0.86</b>	0.82	0.84	0.81	0.79	0.78	
附属書B-図B.11		5.00	A	0.92	<b>0.89</b>	0.86	0.86	0.84	0.82	0.81	

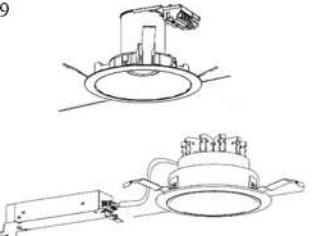



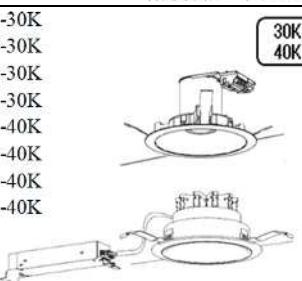
照明器具形式	最大器具取付間隔 (S <sub>max</sub> )	反射率 (%) 室指数	天井	70			50		30	0
			壁	70	50	30	50	30	30	0
			床	10			10		10	0
LRS9-6-84		$S_{max}(A-A) = 1.19H$ $S_{max}(B-B) = 1.19H$	0.60	J	0.50	<b>0.39</b>	0.32	0.38	0.32	0.28
			0.80	I	0.59	<b>0.50</b>	0.42	0.48	0.41	0.38
			1.00	H	0.66	<b>0.57</b>	0.50	0.55	0.49	0.48
			1.25	G	0.72	<b>0.63</b>	0.57	0.61	0.56	0.55
			1.50	F	0.76	<b>0.68</b>	0.61	0.66	0.60	0.59
			2.00	E	0.81	<b>0.75</b>	0.69	0.73	0.68	0.67
			2.50	D	0.84	<b>0.78</b>	0.75	0.76	0.73	0.72
			3.00	C	0.87	<b>0.82</b>	0.77	0.79	0.76	0.75
			4.00	B	0.90	<b>0.86</b>	0.82	0.84	0.81	0.79
			5.00	A	0.92	<b>0.88</b>	0.85	0.86	0.84	0.82
附属書B-図B.12			0.81							
LRS9-4-45		$S_{max}(A-A) = 1.14H$ $S_{max}(B-B) = 1.14H$	0.60	J	0.51	<b>0.39</b>	0.33	0.38	0.32	0.30
			0.80	I	0.60	<b>0.50</b>	0.42	0.48	0.42	0.38
			1.00	H	0.66	<b>0.57</b>	0.50	0.56	0.49	0.48
			1.25	G	0.72	<b>0.63</b>	0.57	0.61	0.56	0.55
			1.50	F	0.76	<b>0.68</b>	0.62	0.66	0.61	0.59
			2.00	E	0.81	<b>0.75</b>	0.70	0.73	0.68	0.67
			2.50	D	0.84	<b>0.79</b>	0.75	0.76	0.73	0.72
			3.00	C	0.87	<b>0.82</b>	0.78	0.80	0.76	0.75
			4.00	B	0.90	<b>0.86</b>	0.83	0.84	0.81	0.79
			5.00	A	0.92	<b>0.89</b>	0.86	0.86	0.84	0.82
附属書B-図B.12			0.81							
LRS15-3-41 LRS15-3-58 LRS15-3-80 LRS15-4-41 LRS15-4-58 LRS15-4-80 LRS15-4-110 LRS15-6-58 LRS15-6-80 LRS15-6-110		$S_{max}(A-A) = 1.20H$ $S_{max}(B-B) = 1.20H$	0.60	J	0.53	<b>0.42</b>	0.35	0.41	0.35	0.34
			0.80	I	0.61	<b>0.51</b>	0.43	0.49	0.42	0.42
			1.00	H	0.68	<b>0.57</b>	0.51	0.57	0.50	0.49
			1.25	G	0.74	<b>0.65</b>	0.58	0.64	0.57	0.57
			1.50	F	0.77	<b>0.70</b>	0.63	0.68	0.62	0.61
			2.00	E	0.83	<b>0.76</b>	0.72	0.75	0.70	0.69
			2.50	D	0.87	<b>0.81</b>	0.76	0.79	0.76	0.75
			3.00	C	0.90	<b>0.85</b>	0.80	0.82	0.79	0.77
			4.00	B	0.93	<b>0.89</b>	0.85	0.87	0.84	0.82
			5.00	A	0.95	<b>0.92</b>	0.89	0.89	0.87	0.85
附属書B-図B.13			0.84							
LRS20-4-37 LRS20-4-48 LRS20-4-65		$S_{max}(A-A) = 1.20H$ $S_{max}(B-B) = 1.20H$	0.60	J	0.53	<b>0.41</b>	0.33	0.40	0.33	0.32
			0.80	I	0.62	<b>0.50</b>	0.43	0.49	0.42	0.42
			1.00	H	0.70	<b>0.59</b>	0.51	0.57	0.50	0.50
			1.25	G	0.76	<b>0.66</b>	0.58	0.64	0.58	0.57
			1.50	F	0.80	<b>0.71</b>	0.65	0.70	0.64	0.63
			2.00	E	0.86	<b>0.78</b>	0.73	0.77	0.72	0.71
			2.50	D	0.89	<b>0.83</b>	0.79	0.81	0.77	0.76
			3.00	C	0.93	<b>0.87</b>	0.82	0.85	0.81	0.80
			4.00	B	0.96	<b>0.92</b>	0.88	0.89	0.86	0.85
			5.00	A	0.97	<b>0.94</b>	0.92	0.92	0.89	0.88
附属書B-図B.14			0.83							
LRS20CG1A-4-31 LRS20CG1A-4-41		$S_{max}(A-A) = 1.20H$ $S_{max}(B-B) = 1.20H$	0.60	J	0.53	<b>0.41</b>	0.33	0.40	0.33	0.32
			0.80	I	0.62	<b>0.50</b>	0.43	0.49	0.42	0.42
			1.00	H	0.70	<b>0.59</b>	0.51	0.57	0.50	0.50
			1.25	G	0.76	<b>0.66</b>	0.58	0.64	0.58	0.57
			1.50	F	0.80	<b>0.71</b>	0.65	0.70	0.64	0.63
			2.00	E	0.86	<b>0.78</b>	0.73	0.77	0.72	0.71
			2.50	D	0.89	<b>0.83</b>	0.79	0.81	0.78	0.76
			3.00	C	0.93	<b>0.87</b>	0.82	0.85	0.81	0.80
			4.00	B	0.96	<b>0.92</b>	0.88	0.89	0.86	0.85
			5.00	A	0.97	<b>0.94</b>	0.92	0.92	0.89	0.88
附属書B-図B.15			0.83							



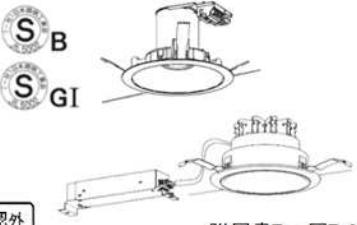

照明器具形式	最大器具 取付間隔 (S max)	反射率 (%) 室指数	天井	70			50		30	0	
			壁	70	50	30	50	30	30	0	
			床	10			10		10	0	
LRS28-6-30 LRS20-6-46	 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">確認外</span>	$S_{max}(A-A) = 1.20H$ $S_{max}(B-B) = 1.20H$	0.60	J	0.49	<b>0.40</b>	0.33	0.39	0.32	0.32	0.27
			0.80	I	0.58	<b>0.48</b>	0.42	0.48	0.41	0.41	0.34
			1.00	H	0.66	<b>0.56</b>	0.49	0.55	0.49	0.48	0.42
			1.25	G	0.70	<b>0.63</b>	0.56	0.61	0.56	0.55	0.48
			1.50	F	0.75	<b>0.67</b>	0.62	0.66	0.61	0.60	0.54
			2.00	E	0.81	<b>0.74</b>	0.69	0.72	0.68	0.67	0.62
			2.50	D	0.84	<b>0.79</b>	0.74	0.77	0.73	0.71	0.67
			3.00	C	0.86	<b>0.82</b>	0.78	0.80	0.76	0.75	0.70
			4.00	B	0.88	<b>0.86</b>	0.83	0.84	0.81	0.79	0.75
			5.00	A	0.90	<b>0.87</b>	0.86	0.86	0.84	0.82	0.78
LRS29-6-28 LRS29-6-43	 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">確認外</span>	$S_{max}(A-A) = 1.20H$ $S_{max}(B-B) = 1.20H$	0.60	J	0.53	<b>0.43</b>	0.36	0.42	0.35	0.35	0.29
			0.80	I	0.63	<b>0.52</b>	0.46	0.51	0.46	0.45	0.38
			1.00	H	0.68	<b>0.59</b>	0.52	0.57	0.51	0.50	0.44
			1.25	G	0.74	<b>0.66</b>	0.59	0.64	0.58	0.57	0.50
			1.50	F	0.77	<b>0.69</b>	0.64	0.67	0.63	0.61	0.55
			2.00	E	0.84	<b>0.77</b>	0.71	0.75	0.70	0.69	0.63
			2.50	D	0.86	<b>0.81</b>	0.76	0.79	0.75	0.73	0.67
			3.00	C	0.89	<b>0.85</b>	0.80	0.82	0.79	0.77	0.71
			4.00	B	0.92	<b>0.88</b>	0.85	0.86	0.84	0.82	0.77
			5.00	A	0.94	<b>0.91</b>	0.88	0.88	0.85	0.85	0.80
LSS1-2-15 LSS1-2-30 LSS1-4-23 LSS1-4-30 LSS1-4-37 LSS1-4-48 LSS1-4-65	 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">確認外</span>	$S_{max}(A-A) = 1.25H$ $S_{max}(B-B) = 1.21H$	0.60	J	0.50	<b>0.39</b>	0.32	0.38	0.31	0.30	0.26
			0.80	I	0.59	<b>0.48</b>	0.41	0.46	0.40	0.38	0.33
			1.00	H	0.67	<b>0.57</b>	0.49	0.54	0.47	0.46	0.40
			1.25	G	0.73	<b>0.63</b>	0.56	0.60	0.54	0.52	0.46
			1.50	F	0.77	<b>0.68</b>	0.61	0.65	0.59	0.57	0.51
			2.00	E	0.83	<b>0.78</b>	0.69	0.73	0.67	0.65	0.58
			2.50	D	0.86	<b>0.83</b>	0.75	0.77	0.73	0.69	0.63
			3.00	C	0.88	<b>0.84</b>	0.78	0.81	0.76	0.74	0.67
			4.00	B	0.92	<b>0.87</b>	0.84	0.84	0.81	0.78	0.72
			5.00	A	0.94	<b>0.91</b>	0.87	0.87	0.84	0.81	0.75
LSS1MP/RP-2-07 LSS1MP/RP-2-14 LSS1MP/RP-4-22 LSS1MP/RP-4-30 LSS1MP/RP-4-46 LSS1MP/RP-4-64	 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">確認外</span>	$S_{max}(A-A) = 1.25H$ $S_{max}(B-B) = 1.21H$	0.60	J	0.49	<b>0.38</b>	0.32	0.37	0.31	0.30	0.24
			0.80	I	0.58	<b>0.48</b>	0.40	0.46	0.39	0.38	0.32
			1.00	H	0.63	<b>0.54</b>	0.46	0.51	0.45	0.43	0.37
			1.25	G	0.69	<b>0.59</b>	0.53	0.57	0.51	0.49	0.43
			1.50	F	0.73	<b>0.64</b>	0.57	0.61	0.56	0.54	0.48
			2.00	E	0.78	<b>0.71</b>	0.65	0.68	0.63	0.60	0.55
			2.50	D	0.81	<b>0.76</b>	0.70	0.72	0.67	0.65	0.60
			3.00	C	0.84	<b>0.78</b>	0.74	0.75	0.71	0.68	0.63
			4.00	B	0.87	<b>0.83</b>	0.78	0.79	0.76	0.73	0.69
			5.00	A	0.89	<b>0.85</b>	0.82	0.82	0.78	0.76	0.72
LSS6-4-23 LSS6-4-30 LSS6-4-37 LSS6-4-48 LSS6-4-65	 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">確認外</span>	$S_{max}(A-A) = 1.20H$ $S_{max}(B-B) = 1.20H$	0.60	J	0.54	<b>0.42</b>	0.35	0.41	0.34	0.34	0.26
			0.80	I	0.63	<b>0.52</b>	0.44	0.50	0.43	0.42	0.36
			1.00	H	0.70	<b>0.60</b>	0.52	0.58	0.51	0.50	0.43
			1.25	G	0.76	<b>0.67</b>	0.60	0.65	0.59	0.57	0.50
			1.50	F	0.80	<b>0.72</b>	0.65	0.69	0.63	0.62	0.55
			2.00	E	0.86	<b>0.79</b>	0.73	0.76	0.71	0.69	0.63
			2.50	D	0.90	<b>0.84</b>	0.78	0.81	0.76	0.75	0.68
			3.00	C	0.92	<b>0.87</b>	0.82	0.84	0.80	0.78	0.72
			4.00	B	0.96	<b>0.91</b>	0.87	0.88	0.85	0.83	0.78
			5.00	A	0.98	<b>0.94</b>	0.91	0.91	0.88	0.86	0.82







照明器具形式	最大器具取付間隔 (S <sub>max</sub> )	反射率 (%) 室指数	天井	70			50		30	0	
			壁	70	50	30	50	30	30	0	
			床	10			10		10	0	
LSS12-4-20-30K	LSS12-4-27-30K LSS12-4-33-30K LSS12-4-57-30K LSS12-4-22-40K LSS12-4-35-40K LSS12-4-62-40K	$S_{max}(A-A) = 1.25H$ $S_{max}(B-B) = 1.21H$	0.60	J	0.50	<b>0.39</b>	0.32	0.38	0.31	0.30	0.26
LSS12-4-33-30K			0.80	I	0.59	<b>0.48</b>	0.41	0.46	0.40	0.38	0.33
LSS12-4-57-30K			1.00	H	0.67	<b>0.57</b>	0.49	0.54	0.47	0.46	0.40
LSS12-4-22-40K			1.25	G	0.73	<b>0.63</b>	0.56	0.60	0.54	0.52	0.46
LSS12-4-35-40K			1.50	F	0.77	<b>0.68</b>	0.61	0.65	0.59	0.57	0.51
LSS12-4-62-40K			2.00	E	0.83	<b>0.78</b>	0.69	0.73	0.67	0.65	0.58
			2.50	D	0.86	<b>0.83</b>	0.75	0.77	0.73	0.69	0.63
			3.00	C	0.88	<b>0.84</b>	0.78	0.81	0.76	0.74	0.67
			4.00	B	0.92	<b>0.87</b>	0.84	0.84	0.81	0.78	0.72
			5.00	A	0.94	<b>0.91</b>	0.87	0.87	0.84	0.81	0.75
確認外	附属書B-図B.23										
LSS15-4-41	LSS15-4-58 LSS15-4-80 LSS15-7-58 LSS15-7-80	$S_{max}(A-A) = 1.20H$ $S_{max}(B-B) = 1.20H$	0.60	J	0.52	<b>0.40</b>	0.34	0.39	0.33	0.33	0.26
LSS15-4-58			0.80	I	0.59	<b>0.49</b>	0.41	0.47	0.40	0.39	0.37
LSS15-4-80			1.00	H	0.66	<b>0.57</b>	0.49	0.55	0.48	0.47	0.44
LSS15-7-58			1.25	G	0.73	<b>0.63</b>	0.57	0.61	0.56	0.55	0.51
LSS15-7-80			1.50	F	0.76	<b>0.68</b>	0.61	0.66	0.60	0.58	0.56
			2.00	E	0.81	<b>0.75</b>	0.69	0.73	0.68	0.66	0.63
			2.50	D	0.85	<b>0.79</b>	0.75	0.77	0.73	0.71	0.67
			3.00	C	0.88	<b>0.83</b>	0.78	0.80	0.76	0.75	0.72
			4.00	B	0.91	<b>0.87</b>	0.83	0.84	0.81	0.79	0.78
			5.00	A	0.93	<b>0.90</b>	0.86	0.87	0.84	0.82	0.81
附属書B-図B.25											
LRS1-05	LDS1-LRS1-05	$S_{max}=1.00H$	0.60	J	0.54	<b>0.44</b>	0.38	0.43	0.38	0.37	0.35
LDS1-LRS1-05			0.80	I	0.61	<b>0.52</b>	0.45	0.50	0.45	0.44	0.43
			1.00	H	0.67	<b>0.59</b>	0.53	0.57	0.52	0.51	0.50
			1.25	G	0.74	<b>0.66</b>	0.60	0.64	0.60	0.59	0.58
			1.50	F	0.76	<b>0.70</b>	0.64	0.68	0.63	0.63	0.62
			2.00	E	0.81	<b>0.76</b>	0.72	0.75	0.70	0.69	0.68
			2.50	D	0.84	<b>0.80</b>	0.76	0.78	0.76	0.74	0.73
			3.00	C	0.87	<b>0.82</b>	0.79	0.81	0.78	0.76	0.75
			4.00	B	0.89	<b>0.86</b>	0.83	0.84	0.81	0.80	0.79
			5.00	A	0.91	<b>0.88</b>	0.86	0.86	0.84	0.82	0.81
附属書B-図B.27											
LRS1-08	LRS1-13 LRS1-17 LRS1-22 LDS2-LRS1-08 LDS2-LRS1-13 LDS2-LRS1-17	$S_{max}=1.00H$	0.60	J	0.57	<b>0.47</b>	0.41	0.46	0.40	0.40	0.34
LRS1-13			0.80	I	0.66	<b>0.56</b>	0.49	0.55	0.49	0.48	0.42
LRS1-17			1.00	H	0.73	<b>0.64</b>	0.57	0.62	0.57	0.57	0.51
LRS1-22			1.25	G	0.79	<b>0.72</b>	0.66	0.70	0.65	0.64	0.59
LDS2-LRS1-08			1.50	F	0.83	<b>0.76</b>	0.70	0.74	0.69	0.68	0.64
LDS2-LRS1-13			2.00	E	0.88	<b>0.81</b>	0.77	0.80	0.76	0.75	0.72
LDS2-LRS1-17			2.50	D	0.91	<b>0.86</b>	0.82	0.84	0.81	0.79	0.77
			3.00	C	0.92	<b>0.89</b>	0.85	0.87	0.84	0.82	0.81
			4.00	B	0.95	<b>0.92</b>	0.89	0.90	0.88	0.86	0.85
			5.00	A	0.96	<b>0.94</b>	0.92	0.92	0.90	0.89	0.88
附属書B-図B.27											
LRS1-33	LRS1-49 LRS1-65	$S_{max}=1.00H$	0.60	J	0.59	<b>0.50</b>	0.44	0.49	0.43	0.43	0.41
LRS1-49			0.80	I	0.67	<b>0.58</b>	0.53	0.57	0.52	0.51	0.49
LRS1-65			1.00	H	0.74	<b>0.66</b>	0.60	0.65	0.59	0.58	0.57
			1.25	G	0.80	<b>0.74</b>	0.68	0.72	0.67	0.66	0.65
			1.50	F	0.83	<b>0.76</b>	0.72	0.76	0.71	0.70	0.69
			2.00	E	0.88	<b>0.82</b>	0.78	0.80	0.77	0.76	0.75
			2.50	D	0.91	<b>0.86</b>	0.83	0.85	0.81	0.80	0.79
			3.00	C	0.93	<b>0.89</b>	0.85	0.87	0.84	0.83	0.82
			4.00	B	0.95	<b>0.92</b>	0.89	0.90	0.88	0.86	0.85
			5.00	A	0.96	<b>0.94</b>	0.92	0.92	0.90	0.88	0.87
附属書B-図B.27											

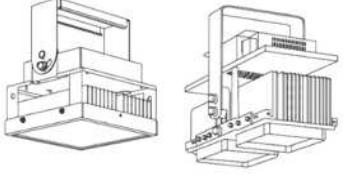
照明器具形式	最大器具 取付間隔 (S <sub>max</sub> )	反射率 (%) 室指数	天井	70			50		30	0	
			壁	70	<b>50</b>	30	50	30	30	0	
			床	<b>10</b>			10		10	0	
LRS1-85	 <b>附属書B－図B.27</b>	$S_{max}=1.00H$	0.60	J	0.62	<b>0.53</b>	0.47	0.53	0.47	0.47	0.40
			0.80	I	0.69	<b>0.60</b>	0.55	0.59	0.54	0.54	0.48
			1.00	H	0.76	<b>0.68</b>	0.62	0.67	0.61	0.61	0.56
			1.25	G	0.81	<b>0.75</b>	0.70	0.74	0.69	0.68	0.65
			1.50	F	0.84	<b>0.78</b>	0.74	0.76	0.73	0.72	0.69
			2.00	E	0.88	<b>0.83</b>	0.79	0.82	0.78	0.77	0.75
			2.50	D	0.92	<b>0.87</b>	0.84	0.86	0.82	0.81	0.80
			3.00	C	0.93	<b>0.90</b>	0.86	0.88	0.85	0.84	0.83
			4.00	B	0.95	<b>0.93</b>	0.90	0.91	0.88	0.87	0.86
			5.00	A	0.96	<b>0.95</b>	0.92	0.93	0.91	0.89	0.88
LRS1RP-08 LRS1RP-13 LRS1RP-17	 <b>附属書B－図B.28</b>	$S_{max}=1.00H$	0.60	J	0.57	<b>0.47</b>	0.41	0.46	0.40	0.40	0.34
			0.80	I	0.65	<b>0.56</b>	0.49	0.55	0.49	0.48	0.42
			1.00	H	0.72	<b>0.64</b>	0.57	0.62	0.57	0.57	0.51
			1.25	G	0.78	<b>0.72</b>	0.66	0.70	0.65	0.64	0.59
			1.50	F	0.82	<b>0.76</b>	0.70	0.74	0.69	0.68	0.64
			2.00	E	0.87	<b>0.81</b>	0.77	0.80	0.76	0.75	0.72
			2.50	D	0.91	<b>0.86</b>	0.82	0.84	0.81	0.79	0.77
			3.00	C	0.93	<b>0.89</b>	0.85	0.87	0.84	0.82	0.81
			4.00	B	0.95	<b>0.92</b>	0.89	0.90	0.88	0.86	0.85
			5.00	A	0.96	<b>0.94</b>	0.92	0.92	0.90	0.89	0.88
LRS2-120 LRS2-160	 <b>附属書B－図B.29</b>	$S_{max}=1.00H$	0.60	J	0.62	<b>0.53</b>	0.47	0.53	0.47	0.47	0.40
			0.80	I	0.69	<b>0.60</b>	0.55	0.59	0.54	0.54	0.48
			1.00	H	0.76	<b>0.68</b>	0.62	0.67	0.61	0.61	0.56
			1.25	G	0.81	<b>0.75</b>	0.70	0.74	0.69	0.68	0.65
			1.50	F	0.84	<b>0.78</b>	0.74	0.76	0.73	0.72	0.69
			2.00	E	0.88	<b>0.83</b>	0.79	0.82	0.78	0.77	0.75
			2.50	D	0.92	<b>0.87</b>	0.84	0.86	0.82	0.81	0.80
			3.00	C	0.93	<b>0.90</b>	0.86	0.88	0.85	0.84	0.83
			4.00	B	0.95	<b>0.93</b>	0.90	0.91	0.88	0.87	0.86
			5.00	A	0.96	<b>0.95</b>	0.92	0.93	0.91	0.89	0.88
LRS11R-17	 <b>附属書B－図B.30</b>	$S_{max}=1.20H$	0.60	J	0.54	<b>0.43</b>	0.37	0.42	0.37	0.37	0.36
			0.80	I	0.63	<b>0.55</b>	0.48	0.53	0.47	0.46	0.45
			1.00	H	0.70	<b>0.61</b>	0.55	0.59	0.55	0.54	0.53
			1.25	G	0.76	<b>0.68</b>	0.62	0.66	0.61	0.60	0.59
			1.50	F	0.78	<b>0.72</b>	0.67	0.70	0.65	0.64	0.63
			2.00	E	0.84	<b>0.78</b>	0.74	0.76	0.72	0.71	0.70
			2.50	D	0.87	<b>0.82</b>	0.77	0.80	0.76	0.76	0.75
			3.00	C	0.89	<b>0.85</b>	0.81	0.82	0.79	0.78	0.77
			4.00	B	0.92	<b>0.88</b>	0.85	0.86	0.84	0.82	0.81
			5.00	A	0.93	<b>0.91</b>	0.88	0.88	0.86	0.84	0.83
LRS12-21	 <b>附属書B－図B.31</b>	$S_{max}=0.63H$	0.60	J	0.64	<b>0.56</b>	0.51	0.55	0.50	0.50	0.47
			0.80	I	0.74	<b>0.67</b>	0.61	0.66	0.61	0.60	0.59
			1.00	H	0.78	<b>0.72</b>	0.67	0.70	0.66	0.65	0.63
			1.25	G	0.82	<b>0.76</b>	0.72	0.76	0.72	0.71	0.69
			1.50	F	0.85	<b>0.80</b>	0.76	0.78	0.75	0.74	0.73
			2.00	E	0.90	<b>0.86</b>	0.82	0.84	0.81	0.79	0.78
			2.50	D	0.92	<b>0.89</b>	0.85	0.87	0.84	0.83	0.82
			3.00	C	0.94	<b>0.91</b>	0.88	0.89	0.87	0.85	0.84
			4.00	B	0.95	<b>0.94</b>	0.91	0.92	0.90	0.88	0.87
			5.00	A	0.96	<b>0.95</b>	0.93	0.93	0.92	0.90	0.89

照明器具形式	最大器具取付間隔 (S <sub>max</sub> )	反射率 (%) 室指数	天井	70			50		30	0
			壁	70	50	30	50	30	30	0
			床	10			10		10	0
LRS12-33 LRS12-49	 <b>確認外</b>	<i>S<sub>max</sub>=0.66H</i>	0.60	J	0.63	<b>0.58</b>	0.55	0.57	0.55	0.55
			0.80	I	0.72	<b>0.67</b>	0.64	0.66	0.64	0.63
			1.00	H	0.74	<b>0.70</b>	0.67	0.69	0.66	0.66
			1.25	G	0.76	<b>0.73</b>	0.70	0.72	0.70	0.69
			1.50	F	0.78	<b>0.76</b>	0.73	0.74	0.72	0.71
			2.00	E	0.81	<b>0.78</b>	0.76	0.77	0.76	0.75
			2.50	D	0.82	<b>0.80</b>	0.78	0.78	0.77	0.76
			3.00	C	0.83	<b>0.81</b>	0.79	0.79	0.78	0.77
			4.00	B	0.84	<b>0.83</b>	0.81	0.81	0.80	0.79
			5.00	A	0.85	<b>0.84</b>	0.82	0.82	0.81	0.80
LRS13-11	 <b>確認外</b>	<i>S<sub>max</sub>=0.50H</i>	0.60	J	0.75	<b>0.68</b>	0.63	0.67	0.63	0.62
			0.80	I	0.83	<b>0.77</b>	0.72	0.76	0.72	0.71
			1.00	H	0.87	<b>0.82</b>	0.78	0.81	0.77	0.77
			1.25	G	0.91	<b>0.87</b>	0.83	0.86	0.82	0.82
			1.50	F	0.94	<b>0.90</b>	0.86	0.88	0.85	0.85
			2.00	E	0.97	<b>0.93</b>	0.91	0.92	0.89	0.88
			2.50	D	0.99	<b>0.96</b>	0.94	0.94	0.92	0.91
			3.00	C	1.00	<b>0.97</b>	0.95	0.96	0.94	0.93
			4.00	B	1.01	<b>0.99</b>	0.98	0.98	0.96	0.95
			5.00	A	1.02	<b>1.01</b>	0.99	0.99	0.98	0.96
LRS13-27	 <b>確認外</b>	<i>S<sub>max</sub>=0.50H</i>	0.60	J	0.74	<b>0.67</b>	0.62	0.66	0.62	0.57
			0.80	I	0.82	<b>0.76</b>	0.71	0.75	0.71	0.70
			1.00	H	0.87	<b>0.81</b>	0.77	0.80	0.76	0.76
			1.25	G	0.91	<b>0.86</b>	0.83	0.85	0.82	0.81
			1.50	F	0.93	<b>0.89</b>	0.86	0.88	0.85	0.84
			2.00	E	0.97	<b>0.93</b>	0.90	0.92	0.89	0.88
			2.50	D	0.98	<b>0.96</b>	0.93	0.94	0.92	0.91
			3.00	C	1.00	<b>0.97</b>	0.95	0.96	0.94	0.93
			4.00	B	1.01	<b>1.00</b>	0.98	0.98	0.96	0.95
			5.00	A	1.02	<b>1.01</b>	0.99	0.99	0.98	0.96
LRS14-04-30K LRS14-05-40K	 <b>確認外</b>	<i>S<sub>max</sub>=1.00H</i>	0.60	J	0.54	<b>0.44</b>	0.38	0.43	0.38	0.35
			0.80	I	0.61	<b>0.52</b>	0.45	0.50	0.45	0.43
			1.00	H	0.67	<b>0.59</b>	0.53	0.57	0.52	0.51
			1.25	G	0.74	<b>0.66</b>	0.60	0.64	0.60	0.59
			1.50	F	0.76	<b>0.70</b>	0.64	0.68	0.63	0.62
			2.00	E	0.81	<b>0.76</b>	0.72	0.75	0.70	0.69
			2.50	D	0.84	<b>0.80</b>	0.76	0.78	0.76	0.74
			3.00	C	0.87	<b>0.82</b>	0.79	0.81	0.78	0.76
			4.00	B	0.89	<b>0.86</b>	0.83	0.84	0.81	0.80
			5.00	A	0.91	<b>0.88</b>	0.86	0.86	0.84	0.82
LRS14-07-30K LRS14-12-30K LRS14-16-30K LRS14-19-30K LRS14-08-40K LRS14-12-40K LRS14-16-40K LRS14-21-40K	 <b>確認外</b>	<i>S<sub>max</sub>=1.00H</i>	0.60	J	0.57	<b>0.47</b>	0.41	0.46	0.40	0.34
			0.80	I	0.66	<b>0.56</b>	0.49	0.55	0.49	0.48
			1.00	H	0.73	<b>0.64</b>	0.57	0.62	0.57	0.57
			1.25	G	0.79	<b>0.72</b>	0.66	0.70	0.65	0.64
			1.50	F	0.83	<b>0.76</b>	0.70	0.74	0.69	0.68
			2.00	E	0.88	<b>0.81</b>	0.77	0.80	0.76	0.75
			2.50	D	0.91	<b>0.86</b>	0.82	0.84	0.81	0.79
			3.00	C	0.92	<b>0.89</b>	0.85	0.87	0.84	0.82
			4.00	B	0.95	<b>0.92</b>	0.89	0.90	0.88	0.86
			5.00	A	0.96	<b>0.94</b>	0.92	0.92	0.90	0.89

照明器具形式	最大器具取付間隔 (S <sub>max</sub> )	反射率 (%) 室指数	天井	70			50		30	0	
			壁	70	50	30	50	30	30	0	
			床	10			10		10	0	
LRS16-10-30K LRS16-10-40K	 ※照明率は首振り角度0°における値を示す。	<i>S<sub>max</sub></i> =0.50H	0.60	J	0.75	<b>0.68</b>	0.63	0.67	0.63	0.62	0.58
			0.80	I	0.83	<b>0.77</b>	0.72	0.76	0.72	0.71	0.67
			1.00	H	0.87	<b>0.82</b>	0.78	0.81	0.77	0.77	0.73
			1.25	G	0.91	<b>0.87</b>	0.83	0.86	0.82	0.82	0.78
			1.50	F	0.94	<b>0.90</b>	0.86	0.88	0.85	0.85	0.81
			2.00	E	0.97	<b>0.93</b>	0.91	0.92	0.89	0.88	0.85
			2.50	D	0.99	<b>0.96</b>	0.94	0.94	0.92	0.91	0.88
			3.00	C	1.00	<b>0.97</b>	0.95	0.96	0.94	0.93	0.89
			4.00	B	1.01	<b>0.99</b>	0.98	0.98	0.96	0.95	0.91
			5.00	A	1.02	<b>1.01</b>	0.99	0.99	0.98	0.96	0.93
LRS16-25-30K LRS16-26-40K	 ※照明率は首振り角度0°における値を示す。	<i>S<sub>max</sub></i> =0.50H	0.60	J	0.74	<b>0.67</b>	0.62	0.66	0.62	0.61	0.57
			0.80	I	0.82	<b>0.76</b>	0.71	0.75	0.71	0.70	0.66
			1.00	H	0.87	<b>0.81</b>	0.77	0.80	0.76	0.76	0.72
			1.25	G	0.91	<b>0.86</b>	0.83	0.85	0.82	0.81	0.77
			1.50	F	0.93	<b>0.89</b>	0.86	0.88	0.85	0.84	0.80
			2.00	E	0.97	<b>0.93</b>	0.90	0.92	0.89	0.88	0.84
			2.50	D	0.98	<b>0.96</b>	0.93	0.94	0.92	0.91	0.87
			3.00	C	1.00	<b>0.97</b>	0.95	0.96	0.94	0.93	0.89
			4.00	B	1.01	<b>1.00</b>	0.98	0.98	0.96	0.95	0.92
			5.00	A	1.02	<b>1.01</b>	0.99	0.99	0.98	0.96	0.93
LRS17-05-30K LRS17-05-40K	 ※照明率は首振り角度0°における値を示す。	<i>S<sub>max</sub></i> =1.00H	0.60	J	0.54	<b>0.44</b>	0.38	0.43	0.38	0.37	0.31
			0.80	I	0.61	<b>0.52</b>	0.45	0.50	0.45	0.44	0.41
			1.00	H	0.67	<b>0.59</b>	0.53	0.57	0.52	0.51	0.47
			1.25	G	0.74	<b>0.66</b>	0.60	0.64	0.60	0.59	0.54
			1.50	F	0.76	<b>0.70</b>	0.64	0.68	0.63	0.63	0.59
			2.00	E	0.81	<b>0.76</b>	0.72	0.75	0.70	0.69	0.68
			2.50	D	0.84	<b>0.80</b>	0.76	0.78	0.76	0.74	0.73
			3.00	C	0.87	<b>0.82</b>	0.79	0.81	0.78	0.76	0.75
			4.00	B	0.89	<b>0.86</b>	0.83	0.84	0.81	0.80	0.79
			5.00	A	0.91	<b>0.88</b>	0.86	0.86	0.84	0.82	0.81
LRS17-12-30K LRS17-12-40K	 ※照明率は首振り角度0°における値を示す。	<i>S<sub>max</sub></i> =1.00H	0.60	J	0.57	<b>0.47</b>	0.41	0.46	0.40	0.40	0.34
			0.80	I	0.66	<b>0.56</b>	0.49	0.55	0.49	0.48	0.42
			1.00	H	0.73	<b>0.64</b>	0.57	0.62	0.57	0.57	0.51
			1.25	G	0.79	<b>0.72</b>	0.66	0.70	0.65	0.64	0.59
			1.50	F	0.83	<b>0.76</b>	0.70	0.74	0.69	0.68	0.64
			2.00	E	0.88	<b>0.81</b>	0.77	0.80	0.76	0.75	0.72
			2.50	D	0.91	<b>0.86</b>	0.82	0.84	0.81	0.79	0.77
			3.00	C	0.92	<b>0.89</b>	0.85	0.87	0.84	0.82	0.81
			4.00	B	0.95	<b>0.92</b>	0.89	0.90	0.88	0.86	0.85
			5.00	A	0.96	<b>0.94</b>	0.92	0.92	0.90	0.89	0.88
LSR1M-200		<i>S<sub>max</sub></i> =0.70H	0.60	J	0.69	<b>0.62</b>	0.57	0.61	0.57	0.57	0.47
			0.80	I	0.76	<b>0.71</b>	0.66	0.70	0.66	0.65	0.57
			1.00	H	0.83	<b>0.77</b>	0.74	0.76	0.73	0.72	0.63
			1.25	G	0.86	<b>0.81</b>	0.78	0.80	0.77	0.76	0.69
			1.50	F	0.89	<b>0.85</b>	0.81	0.83	0.80	0.79	0.73
			2.00	E	0.93	<b>0.89</b>	0.86	0.87	0.85	0.84	0.79
			2.50	D	0.94	<b>0.91</b>	0.89	0.90	0.88	0.86	0.83
			3.00	C	0.95	<b>0.93</b>	0.91	0.91	0.89	0.88	0.85
			4.00	B	0.96	<b>0.95</b>	0.94	0.94	0.92	0.90	0.89
			5.00	A	0.97	<b>0.96</b>	0.95	0.95	0.94	0.92	0.91

照明器具形式	最大器具取付間隔 (S <sub>max</sub> )	反射率 (%) 室指数	天井	70		50		30	0	
			壁	70	50	30	50	30	0	
			床	10			10		0	
LSR1W-200   附属書B一図B.36	$S_{max}=1.00H$	0.60	J	0.44	<b>0.38</b>	0.33	0.37	0.33	0.33	0.32
		0.80	I	0.52	<b>0.45</b>	0.40	0.44	0.40	0.39	0.38
		1.00	H	0.57	<b>0.51</b>	0.47	0.50	0.47	0.46	0.45
		1.25	G	0.60	<b>0.56</b>	0.52	0.55	0.52	0.51	0.50
		1.50	F	0.63	<b>0.59</b>	0.56	0.58	0.55	0.55	0.54
		2.00	E	0.67	<b>0.64</b>	0.61	0.62	0.60	0.59	0.58
		2.50	D	0.69	<b>0.66</b>	0.64	0.65	0.63	0.62	0.61
		3.00	C	0.71	<b>0.68</b>	0.66	0.67	0.65	0.64	0.63
		4.00	B	0.72	<b>0.70</b>	0.68	0.69	0.67	0.66	0.65
		5.00	A	0.73	<b>0.72</b>	0.70	0.70	0.69	0.67	0.66
LSR1M-400   附属書B一図B.36	$S_{max}=0.70H$	0.60	J	0.63	<b>0.55</b>	0.49	0.54	0.49	0.49	0.48
		0.80	I	0.72	<b>0.64</b>	0.59	0.63	0.58	0.58	0.57
		1.00	H	0.77	<b>0.71</b>	0.66	0.70	0.66	0.65	0.64
		1.25	G	0.82	<b>0.76</b>	0.73	0.76	0.72	0.71	0.70
		1.50	F	0.85	<b>0.80</b>	0.76	0.79	0.76	0.75	0.74
		2.00	E	0.89	<b>0.85</b>	0.81	0.83	0.80	0.79	0.78
		2.50	D	0.92	<b>0.88</b>	0.85	0.86	0.84	0.82	0.81
		3.00	C	0.93	<b>0.90</b>	0.88	0.88	0.86	0.85	0.84
		4.00	B	0.95	<b>0.93</b>	0.91	0.91	0.89	0.88	0.87
		5.00	A	0.96	<b>0.95</b>	0.93	0.93	0.91	0.89	0.88
LSR1W-400   附属書B一図B.36	$S_{max}=1.00H$	0.60	J	0.60	<b>0.52</b>	0.46	0.51	0.45	0.45	0.43
		0.80	I	0.68	<b>0.59</b>	0.54	0.58	0.53	0.53	0.52
		1.00	H	0.75	<b>0.67</b>	0.61	0.66	0.60	0.60	0.59
		1.25	G	0.80	<b>0.75</b>	0.70	0.73	0.69	0.68	0.67
		1.50	F	0.83	<b>0.77</b>	0.74	0.76	0.72	0.72	0.71
		2.00	E	0.88	<b>0.83</b>	0.79	0.81	0.78	0.77	0.76
		2.50	D	0.91	<b>0.87</b>	0.84	0.85	0.82	0.81	0.80
		3.00	C	0.93	<b>0.89</b>	0.86	0.87	0.85	0.83	0.82
		4.00	B	0.95	<b>0.92</b>	0.90	0.90	0.88	0.86	0.85
		5.00	A	0.95	<b>0.94</b>	0.92	0.92	0.90	0.89	0.88
LSR1AM-170   附属書B一図B.36	$S_{max}=0.70H$	0.60	J	0.60	<b>0.51</b>	0.45	0.50	0.44	0.44	0.42
		0.80	I	0.69	<b>0.60</b>	0.55	0.58	0.54	0.53	0.51
		1.00	H	0.75	<b>0.67</b>	0.61	0.65	0.60	0.59	0.58
		1.25	G	0.79	<b>0.73</b>	0.68	0.71	0.67	0.65	0.64
		1.50	F	0.83	<b>0.76</b>	0.73	0.75	0.71	0.70	0.68
		2.00	E	0.87	<b>0.82</b>	0.78	0.80	0.76	0.76	0.75
		2.50	D	0.90	<b>0.86</b>	0.82	0.83	0.80	0.78	0.77
		3.00	C	0.92	<b>0.88</b>	0.85	0.86	0.83	0.81	0.80
		4.00	B	0.94	<b>0.91</b>	0.89	0.89	0.87	0.85	0.84
		5.00	A	0.95	<b>0.93</b>	0.91	0.91	0.89	0.87	0.86
LSR1AM-340   附属書B一図B.36	$S_{max}=0.70H$	0.60	J	0.60	<b>0.51</b>	0.45	0.50	0.45	0.44	0.42
		0.80	I	0.69	<b>0.60</b>	0.55	0.59	0.54	0.54	0.51
		1.00	H	0.75	<b>0.67</b>	0.61	0.65	0.60	0.60	0.58
		1.25	G	0.79	<b>0.73</b>	0.67	0.71	0.66	0.66	0.59
		1.50	F	0.82	<b>0.76</b>	0.72	0.75	0.71	0.70	0.68
		2.00	E	0.87	<b>0.82</b>	0.77	0.80	0.76	0.76	0.75
		2.50	D	0.90	<b>0.85</b>	0.81	0.83	0.80	0.78	0.77
		3.00	C	0.91	<b>0.88</b>	0.84	0.85	0.83	0.81	0.80
		4.00	B	0.94	<b>0.91</b>	0.88	0.88	0.86	0.84	0.83
		5.00	A	0.95	<b>0.93</b>	0.91	0.90	0.88	0.86	0.85



照明器具形式	最大器具取付間隔 (S <sub>max</sub> )	反射率 (%) 室指数	天井	70			50		30	0
			壁	70	50	30	50	30	30	0
			床	10			10		10	0
LSR2AM-340	 $S_{max}(A-A) = 0.70H$ $S_{max}(B-B) = 0.70H$	0.60	J	0.56	<b>0.50</b>	0.45	0.49	0.45	0.45	0.44
		0.80	I	0.64	<b>0.58</b>	0.54	0.57	0.54	0.53	0.52
		1.00	H	0.67	<b>0.62</b>	0.58	0.61	0.57	0.57	0.56
		1.25	G	0.71	<b>0.66</b>	0.62	0.65	0.61	0.61	0.60
		1.50	F	0.73	<b>0.69</b>	0.65	0.67	0.64	0.63	0.62
		2.00	E	0.77	<b>0.73</b>	0.70	0.72	0.69	0.68	0.67
		2.50	D	0.79	<b>0.75</b>	0.73	0.74	0.72	0.70	0.69
		3.00	C	0.80	<b>0.77</b>	0.75	0.76	0.74	0.72	0.71
		4.00	B	0.82	<b>0.80</b>	0.78	0.78	0.76	0.75	0.74
		5.00	A	0.83	<b>0.81</b>	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76

附属書B一図B.37